

Αριθμός 198

**Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ 70 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 94(Ι) ΤΟΥ 1992)**

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 7(5)

Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας για διεργασίες αποθήκευσης
πετρελαιοειδών (Πρατήρια λιανικής πώλησης)

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 7, εδάφιο (5) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων, Νόμοι 70 του 1991 και 94(Ι) του 1992 καθορίζει ως Γενικούς Όρους Λειτουργίας για διεργασίες αποθήκευσης πετρελαιοειδών (Πρατήρια λιανικής πώλησης), για όλα τα μέρη της Δημοκρατίας, τους όρους οι οποίοι παρατίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙ της παρούσας Γνωστοποίησης.

Οι Γενικοί Όροι Λειτουργίας για τα νέα πρατήρια τίθενται σε ισχύ με την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου, ενώ για τα υφιστάμενα πρατήρια τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ**

1. Ορισμός

«νέα πρατήρια» σημαίνει όλα τα πρατήρια που θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής. Νοείται ότι οιοσδήποτε αλλαγές δεξαμενών ή σωληνώσεων σε υφιστάμενα πρατήρια θα έχουν ως συνέπεια τα πρατήρια αυτά να θεωρούνται νέα.

2. Εξοπλισμός που πρέπει να εγκατασταθεί

- 2.1. Εκτός από το συνηθισμένο αγωγό εξαερισμού των υπόγειων δεξαμενών του πρατηρίου, πρέπει να εγκατασταθεί επιπρόσθετος αγωγός για μεταφορά στο βυτιοφόρο των εξατμίσεων που δημιουργούνται κατά το γέμισμα των δεξαμενών (Σχέδιο 1). Η συλλογή των εξατμίσεων θα εφαρμοστεί μελλοντικά, με την εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στη Λάρνακα.
- 2.2. Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να έχουν διπλά τοιχώματα για πρόληψη πιθανής διαρροής πετρελαιοειδών στο έδαφος που θα έχει ως συνέπεια την εκπομπή υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα. Δεξαμενές με μονά τοιχώματα αλλά τοποθετημένες σε στεγανή δεξαμενή είναι αποδεκτές.
- 2.3. Οι σωλήνες μεταφοράς καυσίμων από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τις αντλίες πρέπει να είναι διπλές (ομόκεντρες) ώστε σε περίπτωση διαρροής από την εσωτερική σωλήνα, να μη διαρρέει το καύσιμο στο έδαφος.
- 2.4. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για έγκαιρη διαπίστωση οποιασδήποτε διαρροής από τις υπόγειες δεξαμενές και από τις σωλήνες μεταφοράς καυσίμων προς τις αντλίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαρροή, να ενημερώνεται ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας το συντομότερο.

- 2.5. Τα σημεία πλήρωσης των υπόγειων δεξαμενών πρέπει να έχουν κατάλληλο εξοπλισμό/βαλβίδα για έλεγχο των εκπομπών ατμών υδρογονανθράκων λόγω εξατμίσεως.
 - 2.6. Να εγκατασταθεί κατάλληλος εξοπλισμός για μελλοντική μεταφορά των εξατμίσεων που δημιουργούνται κατά το γέμισμα των δεξαμενών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να κατευθύνει τις εξατμίσεις από τις αντλίες στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
 - 2.7. Να ληφθεί πρόνοια για πρόληψη οποιασδήποτε διαρροής από τις αντλίες.
3. Επεκτάσεις/Τροποποιήσεις
- Η Εταιρεία προτού προβεί σε οποιοσδήποτε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στη διεργασία, πρέπει να αποταθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για γραπτή βεβαίωση ότι η προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δε θα απαιτήσει επανεγγραφή.
4. Ανανέωση του Πιστοποιητικού Εγγραφής Διεργασίας
- Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος των πιο πάνω όρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Ορισμός:

«υφιστάμενα πρατήρια» σημαίνει όλα τα πρατήρια που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής.
2. Εξοπλισμός που πρέπει να εγκατασταθεί
 - 2.1. Εκτός από το συνηθισμένο αγωγό εξαερισμού των υπόγειων δεξαμενών του πρατηρίου, πρέπει να εγκατασταθεί επιπρόσθετος αγωγός για μεταφορά στο βυτιοφόρο των εξατμίσεων που δημιουργούνται κατά το γέμισμα των δεξαμενών (Σχέδιο 1). Η συλλογή των εξατμίσεων θα εφαρμοστεί μελλοντικά, με την εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στη Λάρνακα.
3. Επεκτάσεις/Τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία προτού προβεί σε οποιοσδήποτε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στη διεργασία, πρέπει να αποταθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για γραπτή βεβαίωση ότι η προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δε θα απαιτήσει επανεγγραφή.
4. Ανανέωση του Πιστοποιητικού Εγγραφής Διεργασίας

Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος των πιο πάνω όρων.

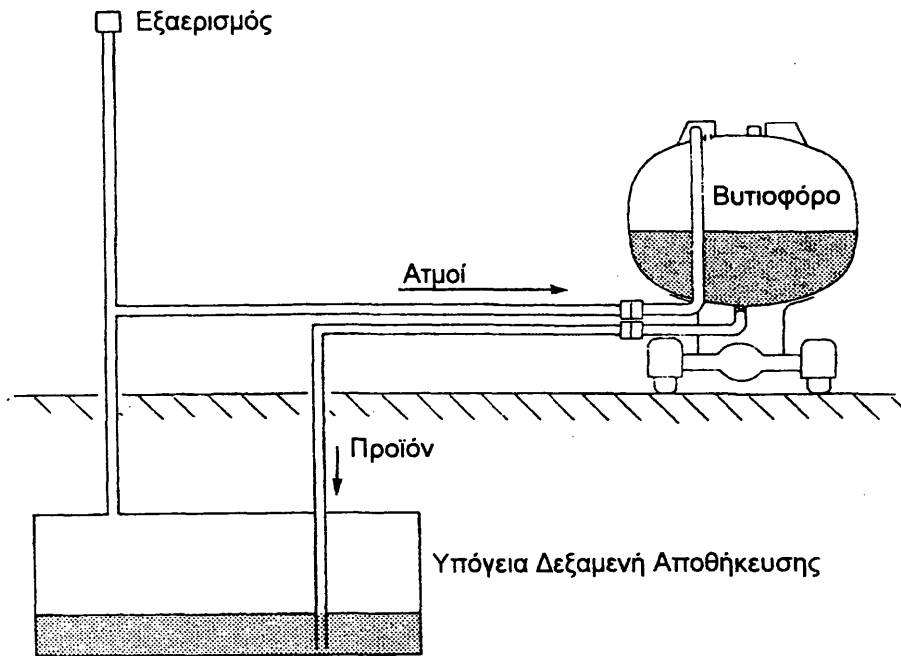

Σχέδιο 1

Παρ. 2.1: Τρόπος σύνδεσης των αγωγών εκφόρτωσης καυσίμων και συλλογής ατμών.

Έγινε στις 30 Ιουλίου 1999.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ,
Υπουργός.